



EXC(非同期)型対象電文の見直し

2019年9月12日

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社


1. EXC型対象電文の見直し

非同期電文であるEXC型電文の内、申告入力端末へ出力するEXZ型電文に変更可能な電文を検討する。


| 区 分 | 概 要 | 備 考 |
|------------------------|---|-----|
| 1. 個別検討事項 | EXC型対象電文の見直し | |
| 2. 現行仕様 | 下記の場合などにEXC型電文として代表端末に出力される。 <ul style="list-style-type: none">・ 共同利用端末から申告した場合や開庁時自動起動本申告で即時許可となった場合の許可通知情報・ 見本持出許可申請や貨物取扱許可申請、海上の保税運送申告や他所蔵置許可申請で書類審査(区分2)となった場合の許可通知情報・ リアルタイム口座振替完了通知情報や直納納付書・ RSS01(輸入コンテナ引取予定情報通知(ID通知))業務で申込んだ申込先からの回答通知・ 医薬品医療機器等申請業務(POC業務等)に係る厚生局等からの確認結果情報 | |
| 3. 見直しの経緯 (利用者の要望等) | 通常申告時は申告端末に出力される許可通知情報等が、予期せぬ開庁時自動起動本申告となった際等には、EXC型電文として代表端末に出力され、電文出力先の特定に時間を要する。 ※APA業務の許可通知情報やPUR業務の回答通知は、第6次NACCS更改時にEXC型電文からEXZ型電文に変更を行った。 | |
| 4. 次期仕様 | 申告等の入力端末が特定できる場合は、原則EXZ型に変更する。 <ul style="list-style-type: none">・ 開庁時申告時や共同利用端末からの申告時についても、通常申告通りEXZ型電文として申告端末に出力する様に変更する。・ 申込業務に対する回答業務の回答通知をEXZ型電文として申込端末に出力する。 | |
| 5. その他 | EXZ型電文に変更した際にも、現在の1台の端末に集約したい場合は、会話型宛先管理登録等にて設定することで対応可能。 | |

2. 電文の出力先(戻り先)の概要

例1 通常時の出力先とは異なる場合

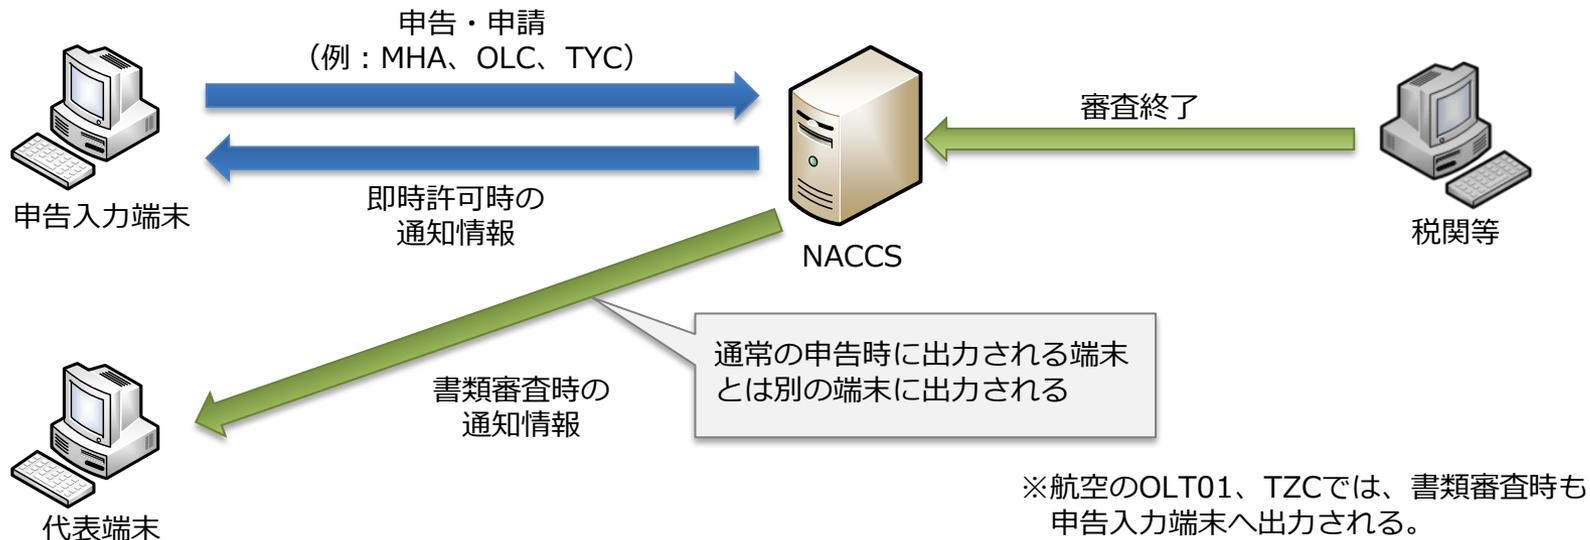


例2 申込端末とは異なる端末に出力される場合

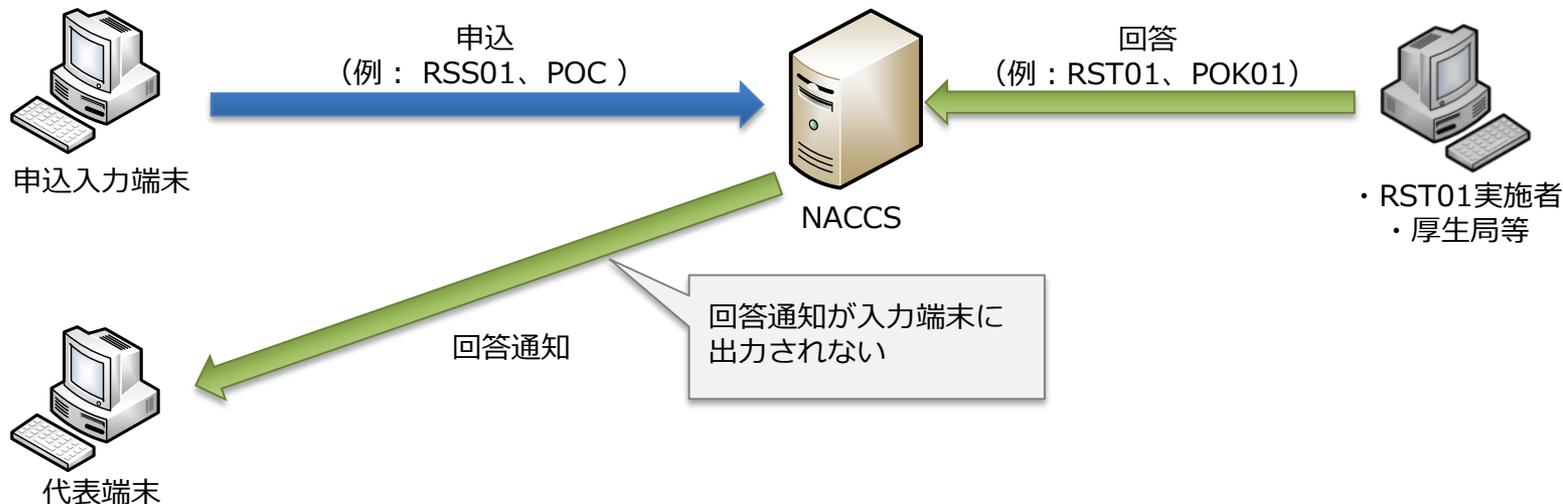

3. EXC型からEXZ型への変更例

■第5次NACCS時

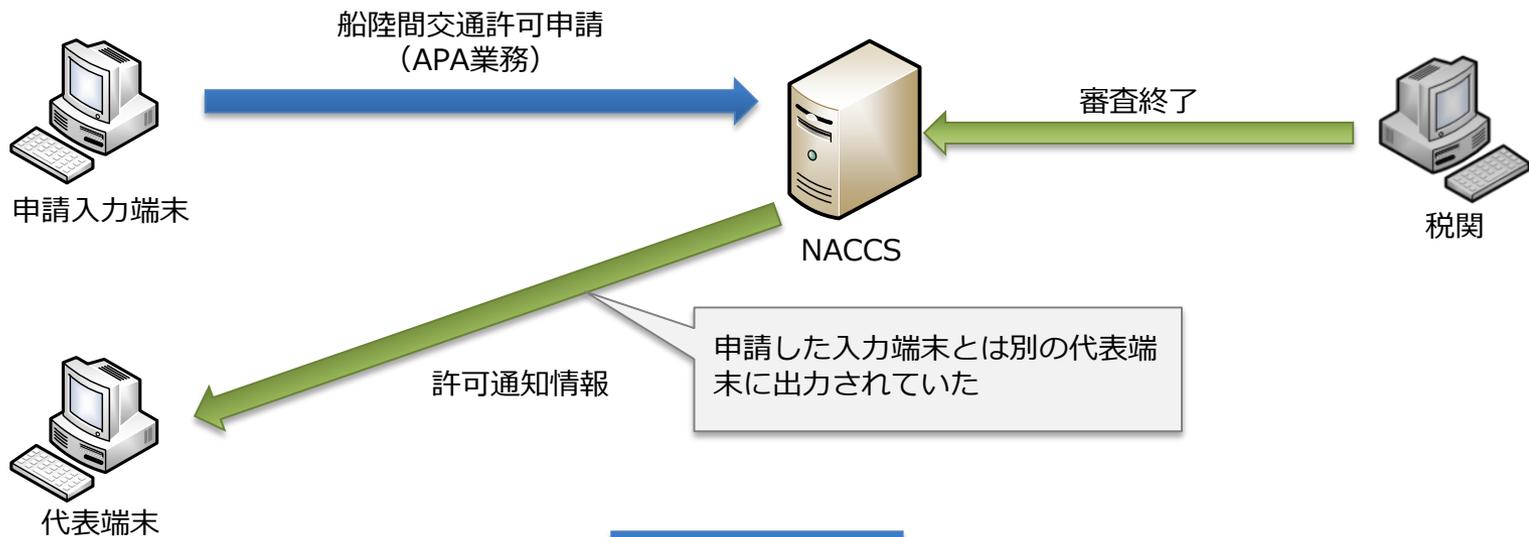

■第6次NACCS更改後

